



Legenda

Permeabilità dei suoli

- Permeabilità nulla (fino al 10%)
- Permeabilità bassa (dal 10% al 30%)
- Permeabilità moderatamente bassa (dal 30% al 50%)
- Permeabilità moderatamente alta (dal 50% al 75%)
- Permeabilità alta (dal 75% al 90%)
- Permeabilità molto alta (oltre il 90%)

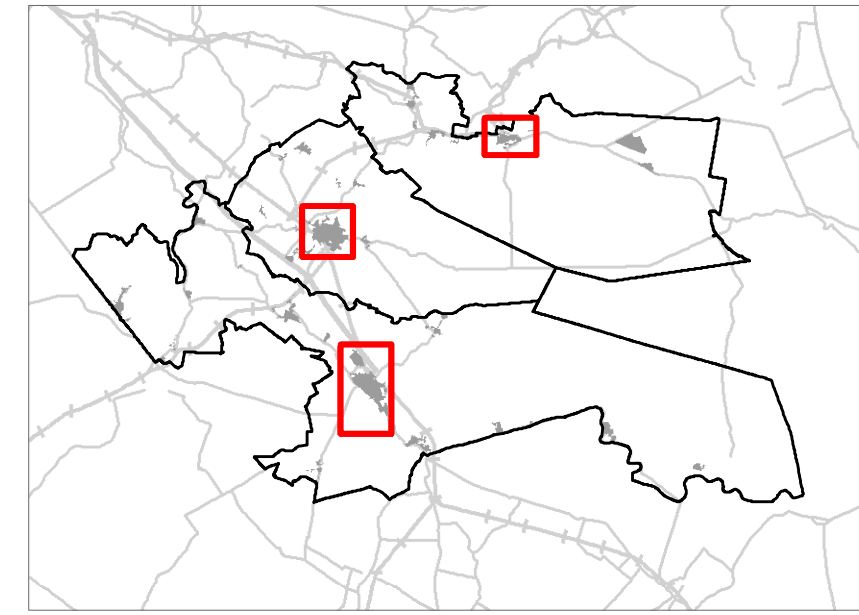

Allegato alla delibera di Giunta Unione Valli n. 10 del 19/01/2017. Versione
statistico generale (PUG) L.R. 24/2017
Assessorato della pianificazione
COPPIA CONFORME ai sensi dell'art. 23, comma 1 del
Decreto n. 61/2010, modificato successivamente con l'art. 10
della Legge n. 10/2016, e con l'art. 10 della Legge n. 10/2016
del Comune di Campolungo e della Provincia di Sondrio
Il Segretario Generale
D. Leo Riva

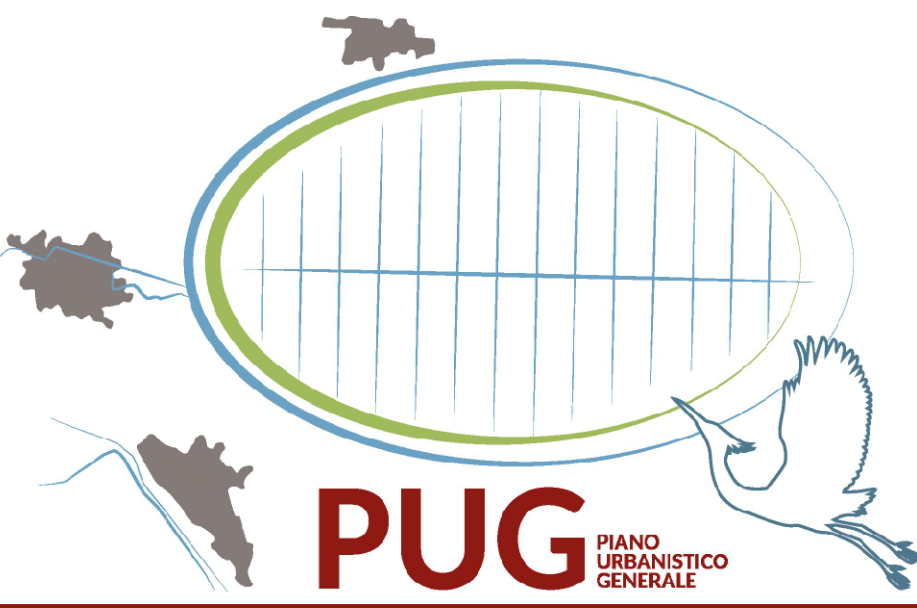

PUG 2021

ARGENTA | OSTELLATO | PORTOMAGGIORE

Valli e Delfizie

Piano Urbanistico Generale (PUG) L.R. 24/2017

Quadro Conoscitivo Diagnostico

Analisi della permeabilità dei suoli urbani

ELAB

QCD_6.2

scala 1:6.000

